DINACELL

www.dinacell.com

WBD-602

钢带断裂检测电子设备

更多信息。

WBD-602 断带检测

WBD-602电子设备是电梯断带检测系统的一部分。该系统由WBD602设备和安装在电梯钢带末端的一系列连接器组成。这些连接器对于检测钢芯的电气连续性是必要的。

该设备有一个需要连接到电梯控制柜的继电器。如果检测到钢芯断裂，继电器会改变状态。

一个完整的安装

在Dinacell，我们研发了通过测量电气连续性来检测钢芯断裂的BCD连接器。

规格

参数		单位	规格
型号		-	WBD-602
供电电压	最小值	VDC	20
	最大值	VDC	28
消耗		mA	100
温度范围	工作	°C (°F)	-10 ... +65 (+14 ...+149)
	储存	°C (°F)	-20 ... +70 (-4 ... +158)
继电器	最大电压	VAC / VDC	48
	最大电流	A	3
	数量	-	1
外壳材料		-	防火V0
防护等级		-	IP50

尺寸图(mm)

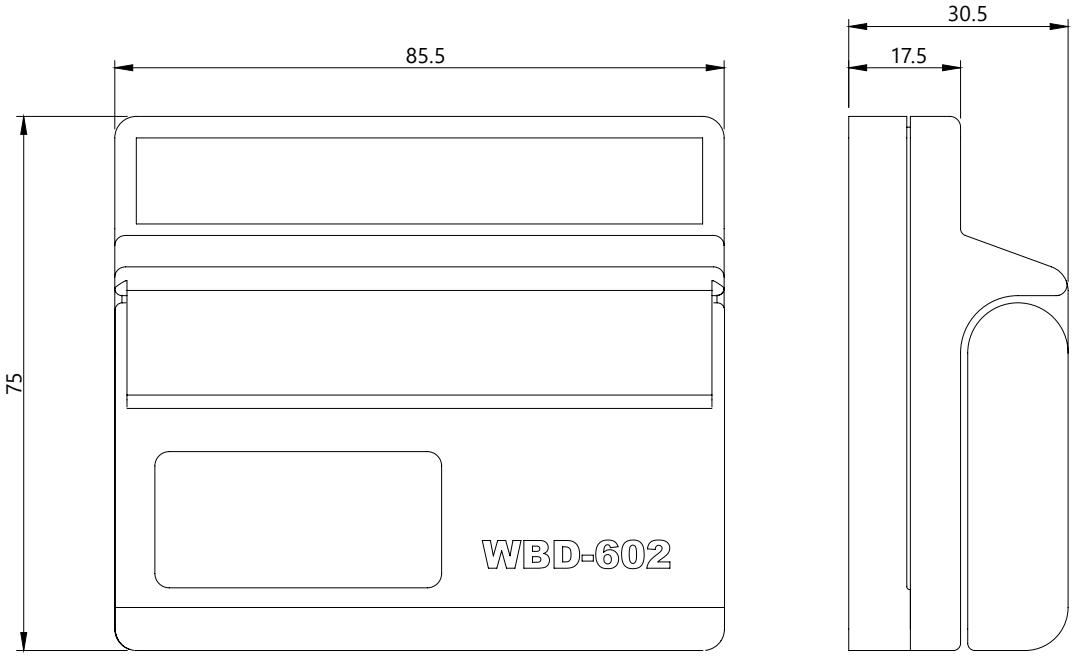

产品编号

编号	型号
024560	WBD-602

获取更多信息

www.dinacell.com

Dinacell Electrónica S.L.
Pol. Ind. Santa Ana, C/ de la Fundición 8
CP 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid, ESPAÑA
Tel. (+34) 913 001 435

公司认证于

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105036889

PYME INNOVADORA

文件编号： D2361-05 **发行日期：** 20/07/2026 VMFT06.04

西班牙迪纳塞尔有限公司有权保留在未经通知的前提下增加，修改和/或删减文件内容的权力。本文件的内容应该作为一般产品信息使用。不应作为对产品质量或耐久性的保证。